WATERKWALITEIT IN 2005 – 2007

FYSISCH/CHEMISCHE PARAMETERS VAN DE STILSTAANDE WATEREN

Toetsing aan de normen uit de Vierde Nota Waterhuishouding.

Waterschap Roer en Overmaas

	GOED →	Voldoet aan MTR			SLECHT	NIET GEMETEN
Zuurstof (mg/l)	≥ 6	≥ 5	≥ 4	≥ 3	< 3	
Zuurgraad (minimum)		≥ 6,5	< 6,5	< 5	< 4	
Zuurgraad (maximum)		≤ 9,0			> 9,0	
Totaal-fosfaat (z, mgP/l)	≤ 0,10	≤ 0,15	≤ 0,3	≤ 0,75	> 0,75	
Totaal-stikstof (z, mgN/l)	≤ 1,1	≤ 2,2	≤ 4,4	≤ 11	> 11	
Chlorofyl-a (z, µg/l)	≤ 50	≤ 100			> 100	

z = zomerhalfjaargemiddelde, april t/m september.

Zuurstof	Zuurgraad (minimum)	Zuurgraad (maximum)
Totaal-fosfaat	Totaal-stikstof	Chlorofyl-a

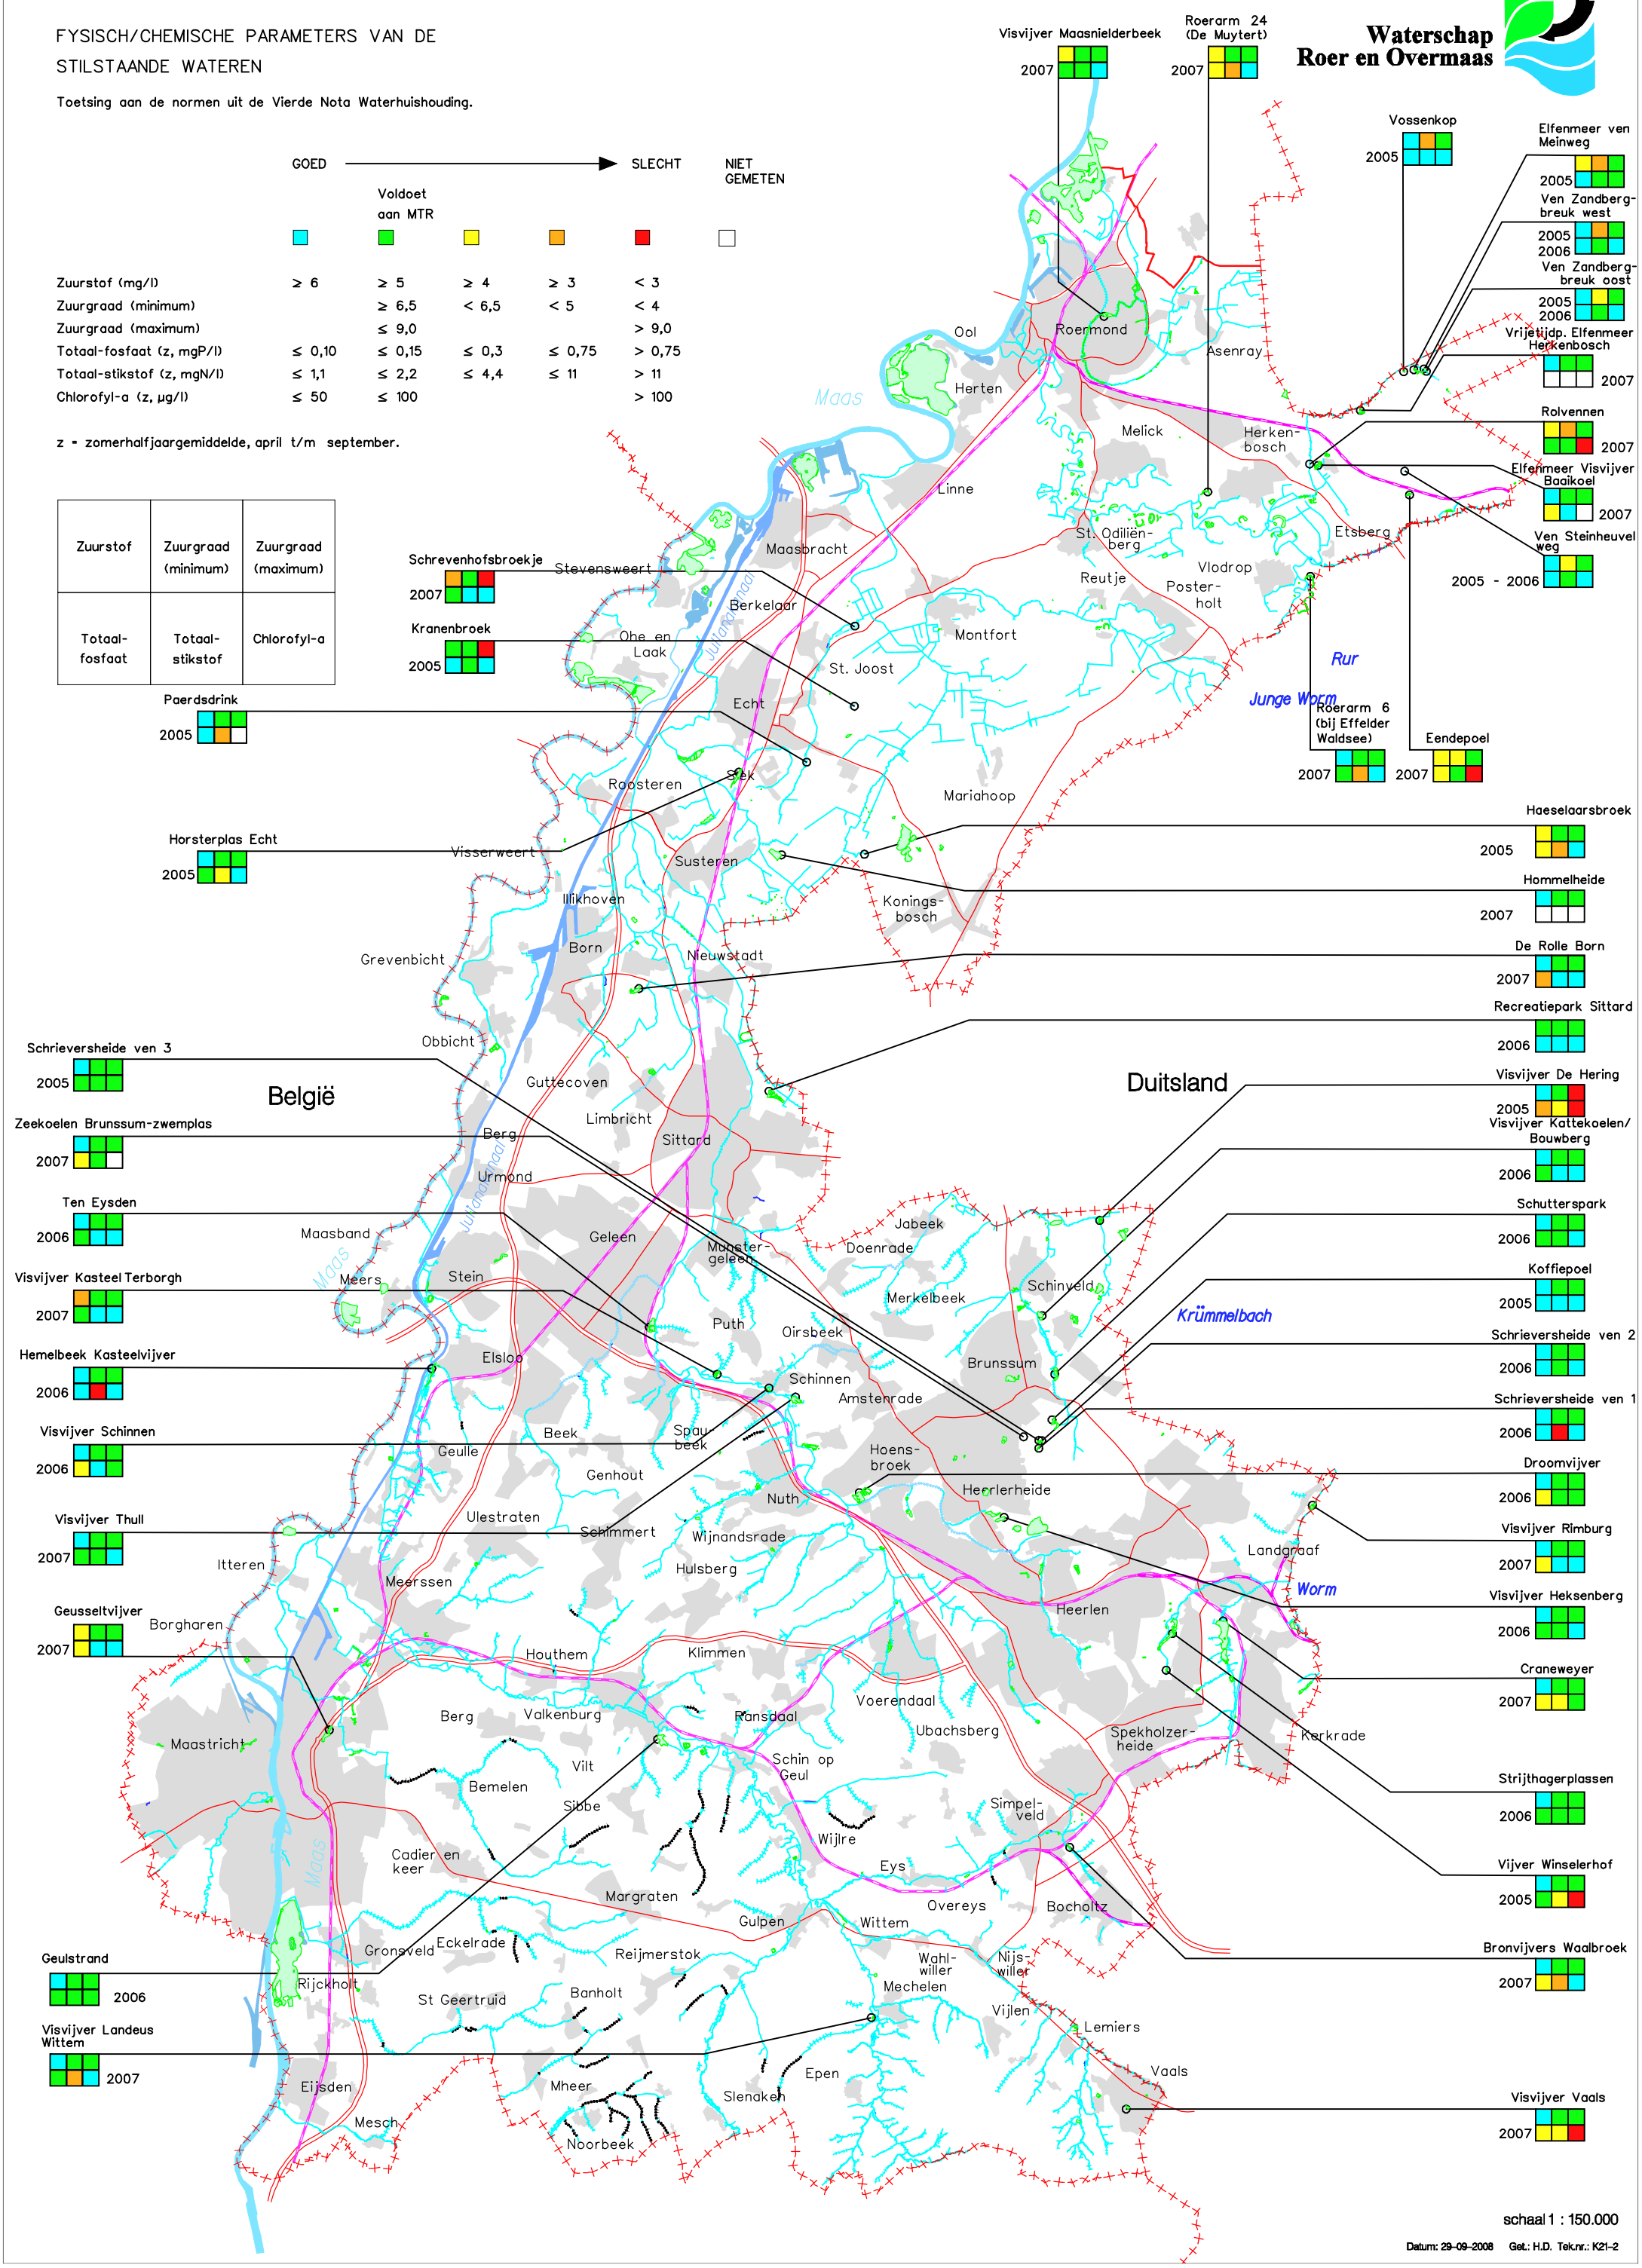

schaal 1 : 150.000

Datum: 29-09-2008 Get.: H.D. Tek.nr.: K21-2